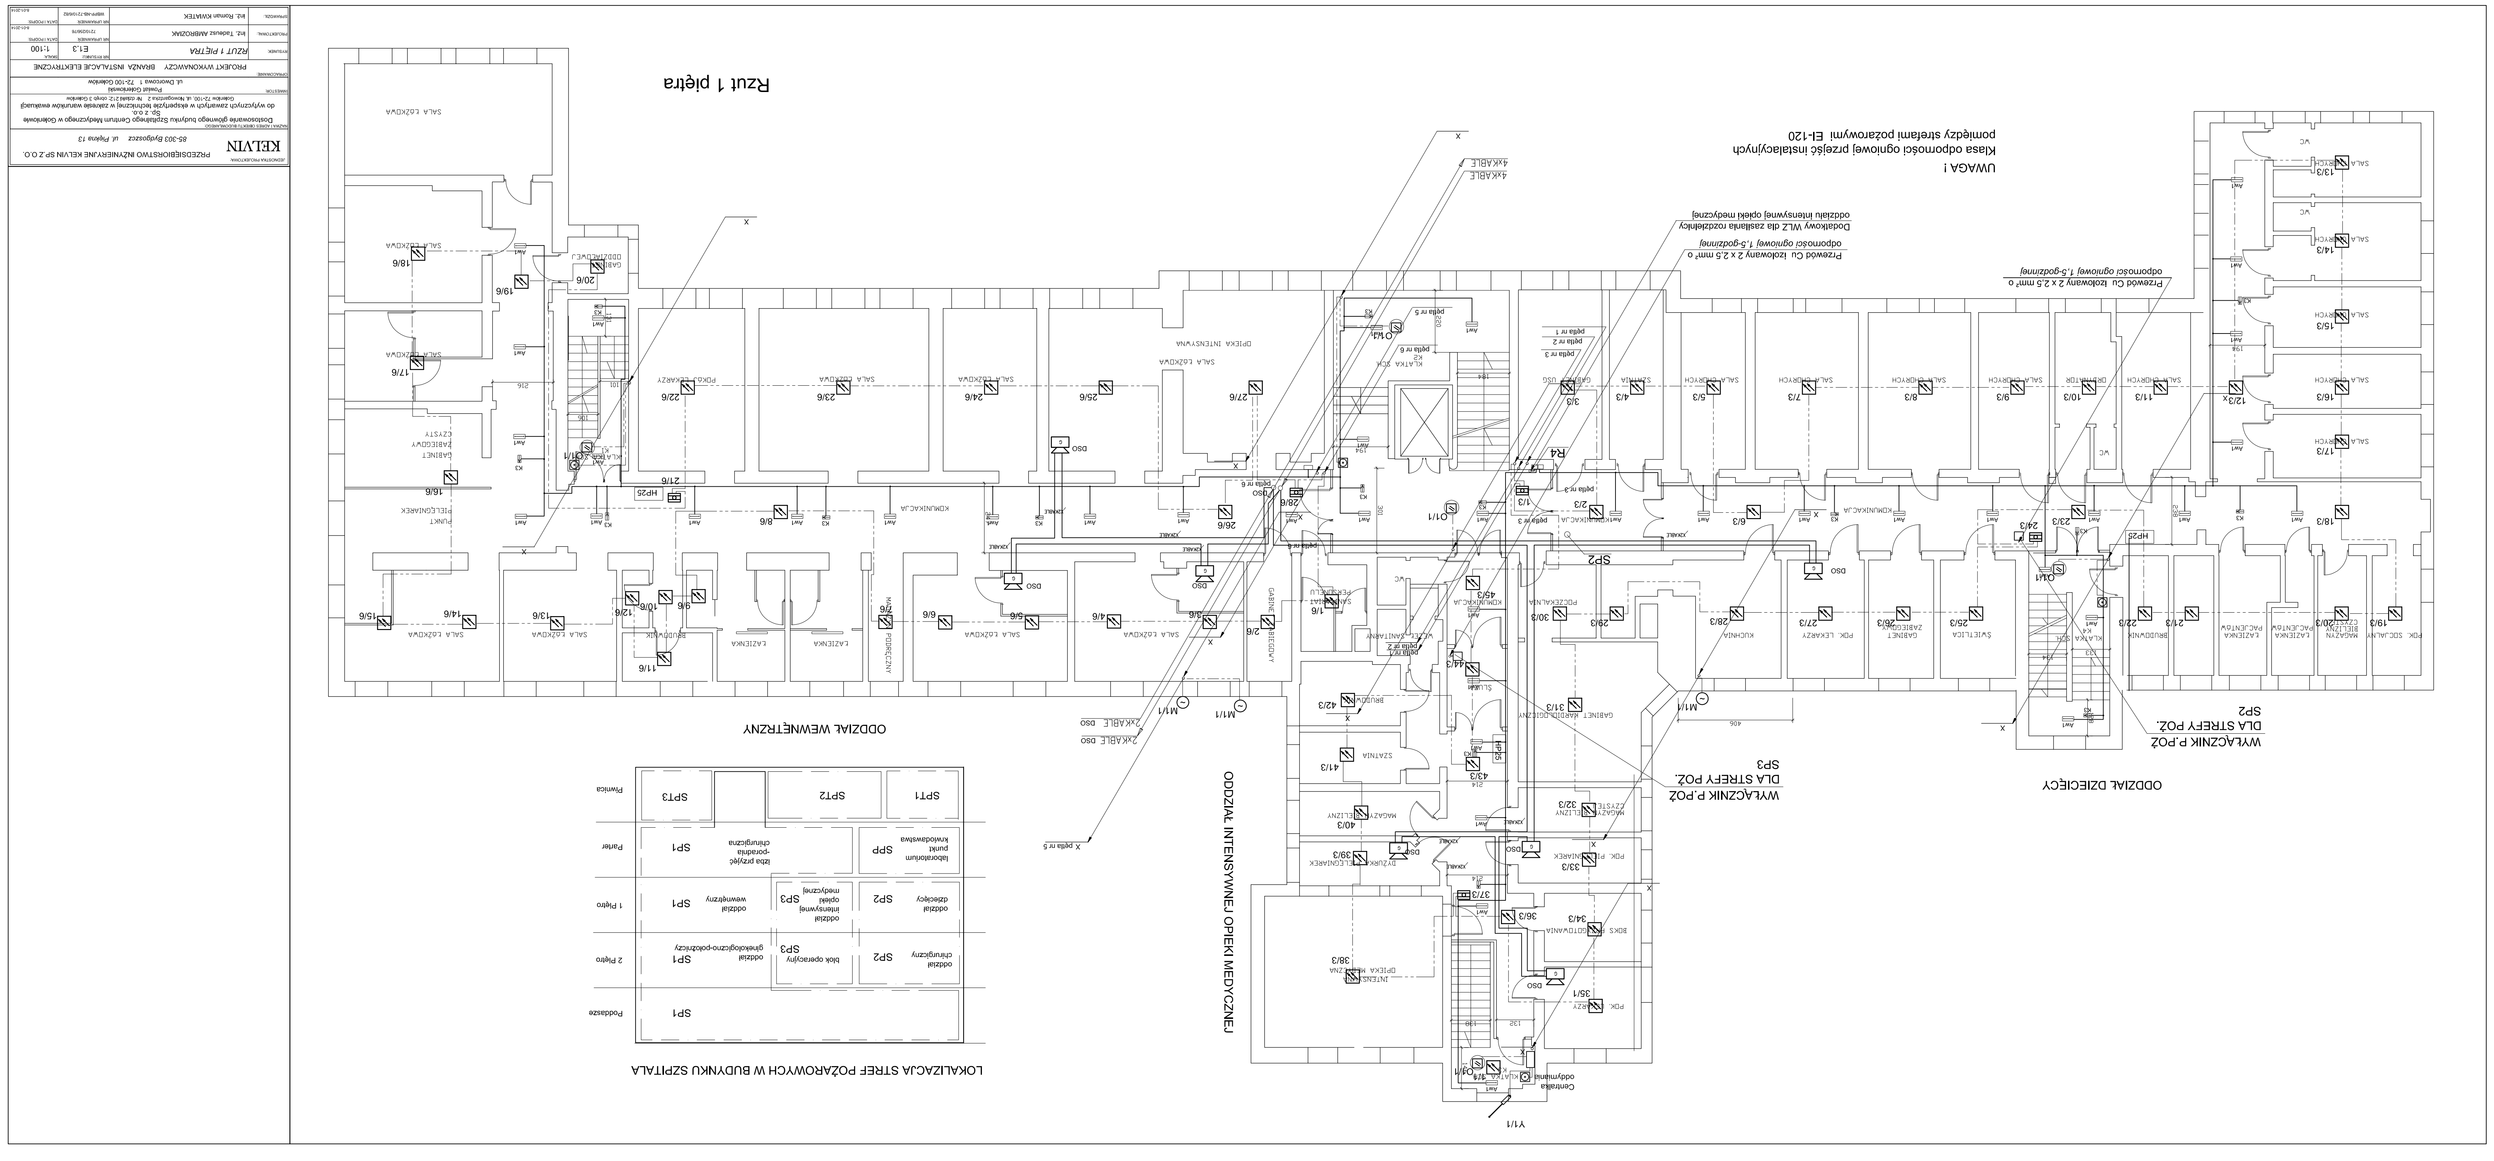
Rzut 1 piętra
UWAGA !
Klasa odporności ogniowej przejść instalacyjnych pomiędzy strefami pożarowymi EI-120
Przewód Cu izolowany 2 x 2.5 mm² o odporności ogniowej 1,5-godzinnej
Przewód Cu izolowany 2 x 2.5 mm² o odporności ogniowej 1,5-godzinnej
Dodatkowy WLZ dla zasilania rozdzielnicy oddziału intensywnej opieki medycznej
ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY
ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
ODDZIAŁ DZIECIĘCY
WYŁĄCZNIK P.POŻ. DLA STREFY POŻ. SP2
WYŁĄCZNIK P.POŻ. DLA STREFY POŻ. SP3
LOKALIZACJA STREF POŻAROWYCH W BUDYNKU SZPITALA
SP1
SP2
SP3
SP4
SP5
SP6
SP7
SP8
SP9
SP10
SP11
SP12
SP13
Podziemie
Parter
Piwnica
Y1/1