


PRZEKRÓJ NORMALNY 1 - 1

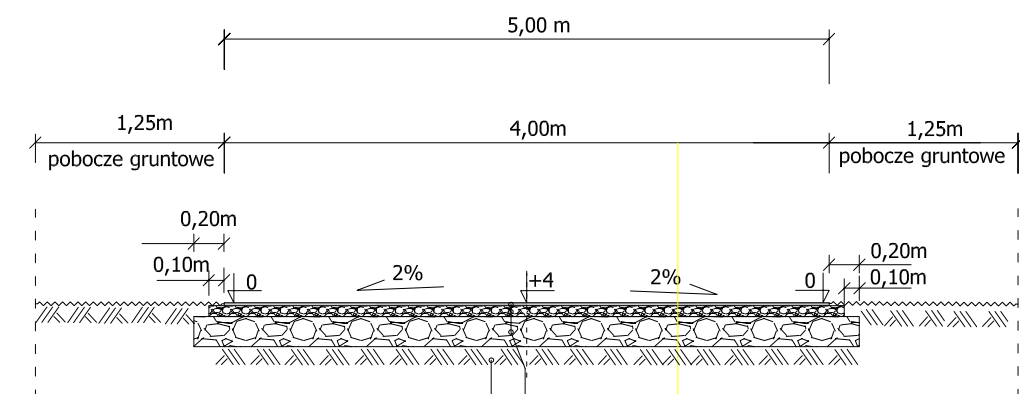

proj. potrójne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni
grysami o uziarnieniu 8-11 , 5-8 mm i 2-5 mm

proj. zagęszczone podłoże z istniejącego gruntu
przepuszczalnego

proj. nawierzchnia z kruszyw kamiennych frakcji 0/31,5 mm
stabilizowanych mechanicznie grub. 7 cm po zagęszczeniu (alternatywnie z destruktu bitumicznego)
proj. dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 31,5-63 mm
stabilizowanych mechanicznie
(alternatywnie z kruszyw betonowych z recyklingu)grub. 20 cm po zagęszczeniu