


UWAGA : przewody do połączeń wyrównawczych lokalnych typu DY-6mm<sup>2</sup> lub DY-2.5mm<sup>2</sup> w rurkach izolacyjnych typu RVKL-15 pod tynkiem.

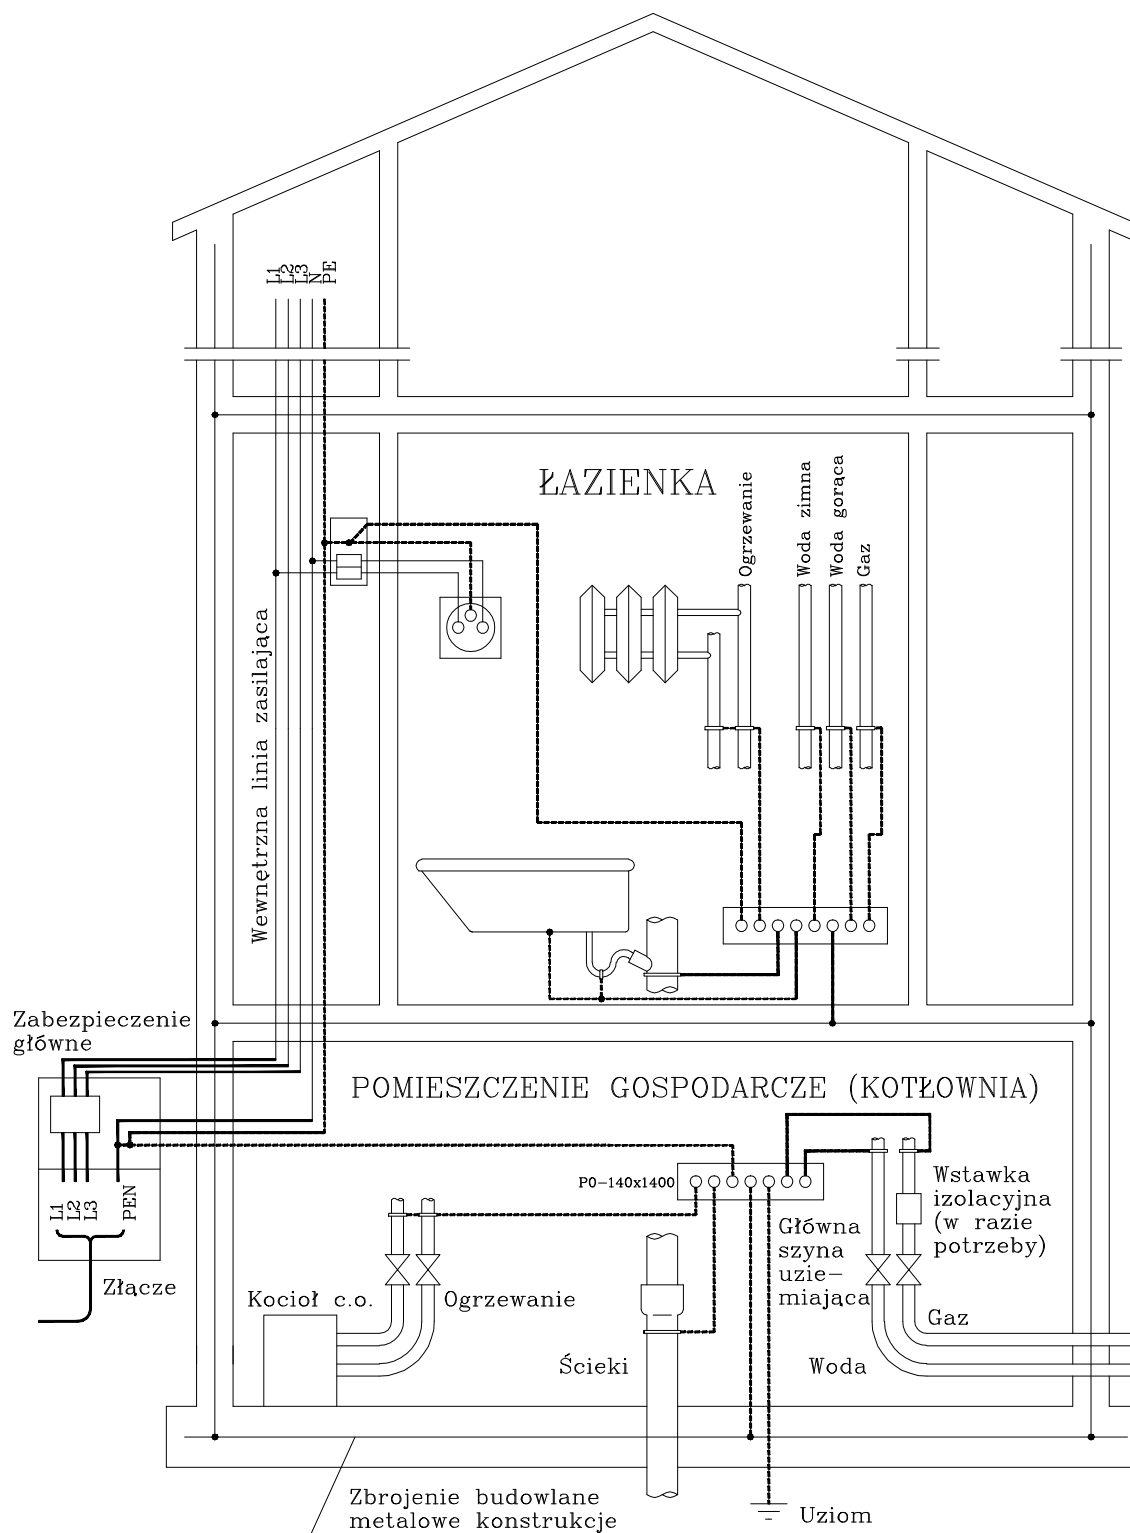

obiekt:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZSP			data:
adres:	ul. Ks. J. Poniatowskiego 21, dz. nr 126, Nowogard, obr. 6			10.2016r.
treść rysunku:	SPÓSÓW WYKONANIA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH			branża:
rodzaj opracowania	PROJEKT			E
zespół:	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:	skala:
projektował:	Bogusław Rysak	ZAP0038/PW0E04		—
sprawił:	Tomasz Kuśmierczyk	LUB0217/PW0E06		nr rysunku:
				6