



Sposób usytuowania uziomu promieniowego w wykopie kablowym.

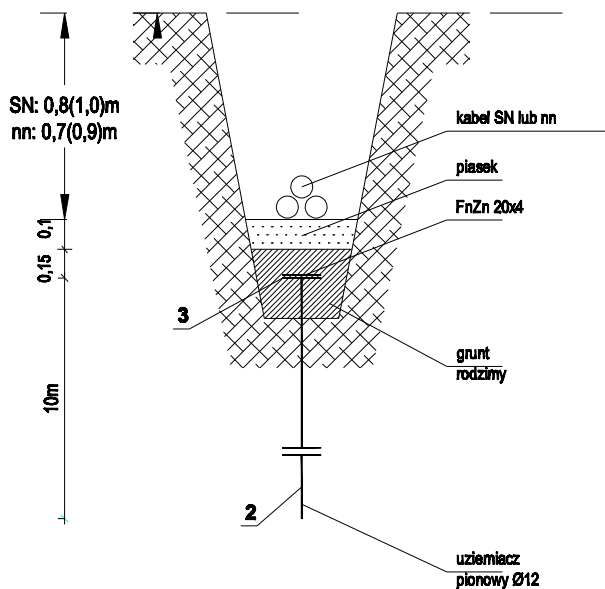

Sposób ułożenia instalacji uziemiającej wzdłuż trasy kabla.

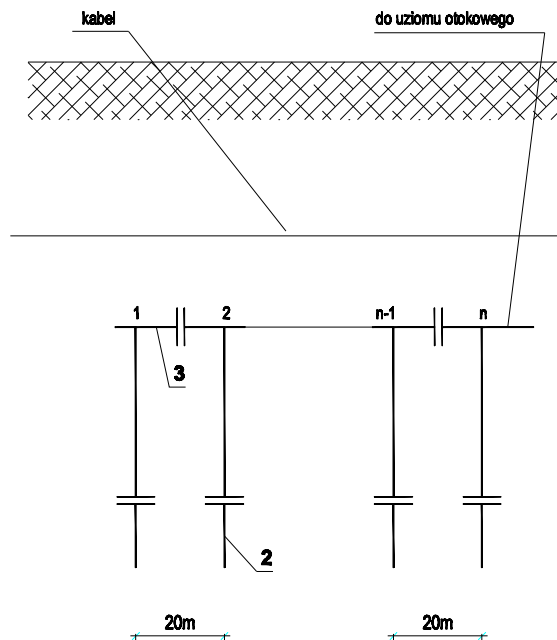

L.p.	Opis uziomu		
	Poziomy	Pionowy	
	Bednarka 20x4 (m)	Liczba szpilek	Długość szpilki (m)
1	40	3	10
2	80	5	10
3	120	7	20
4	240	13	20

Uziom promieniowy w wykopie nie może stykać się w żadnym punkcie z powłoką kabla.

Ozn.	Wyszczególnienie	jedn.	Ilość	Uwagi
3	Bednarka stalowa ocynkowana 20x4mm	m	40m	
2	Pręt stalowy ocynkowany Ø =12mm, długości 10m	szt.	3 szt.	

obiekt:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ZSP			data:
adres:	ul. Ks. J. Poniatowskiego 21, dz. nr 126, Nowogard, obr. 6			10.2016r.
treść rysunku:	SPOSÓW WYKONANIA UZIOMU PROMIENIOWEGO			branża:
rodzaj opracowania	PROJEKT			E
zespół:	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:	skala:
projektował:	Bogusław Rysak	ZAP0088/PWOE/04		—
sprawił:	Tomasz Kuśmierczyk	LUB0217/PWOE/06		nr rysunku:
				7