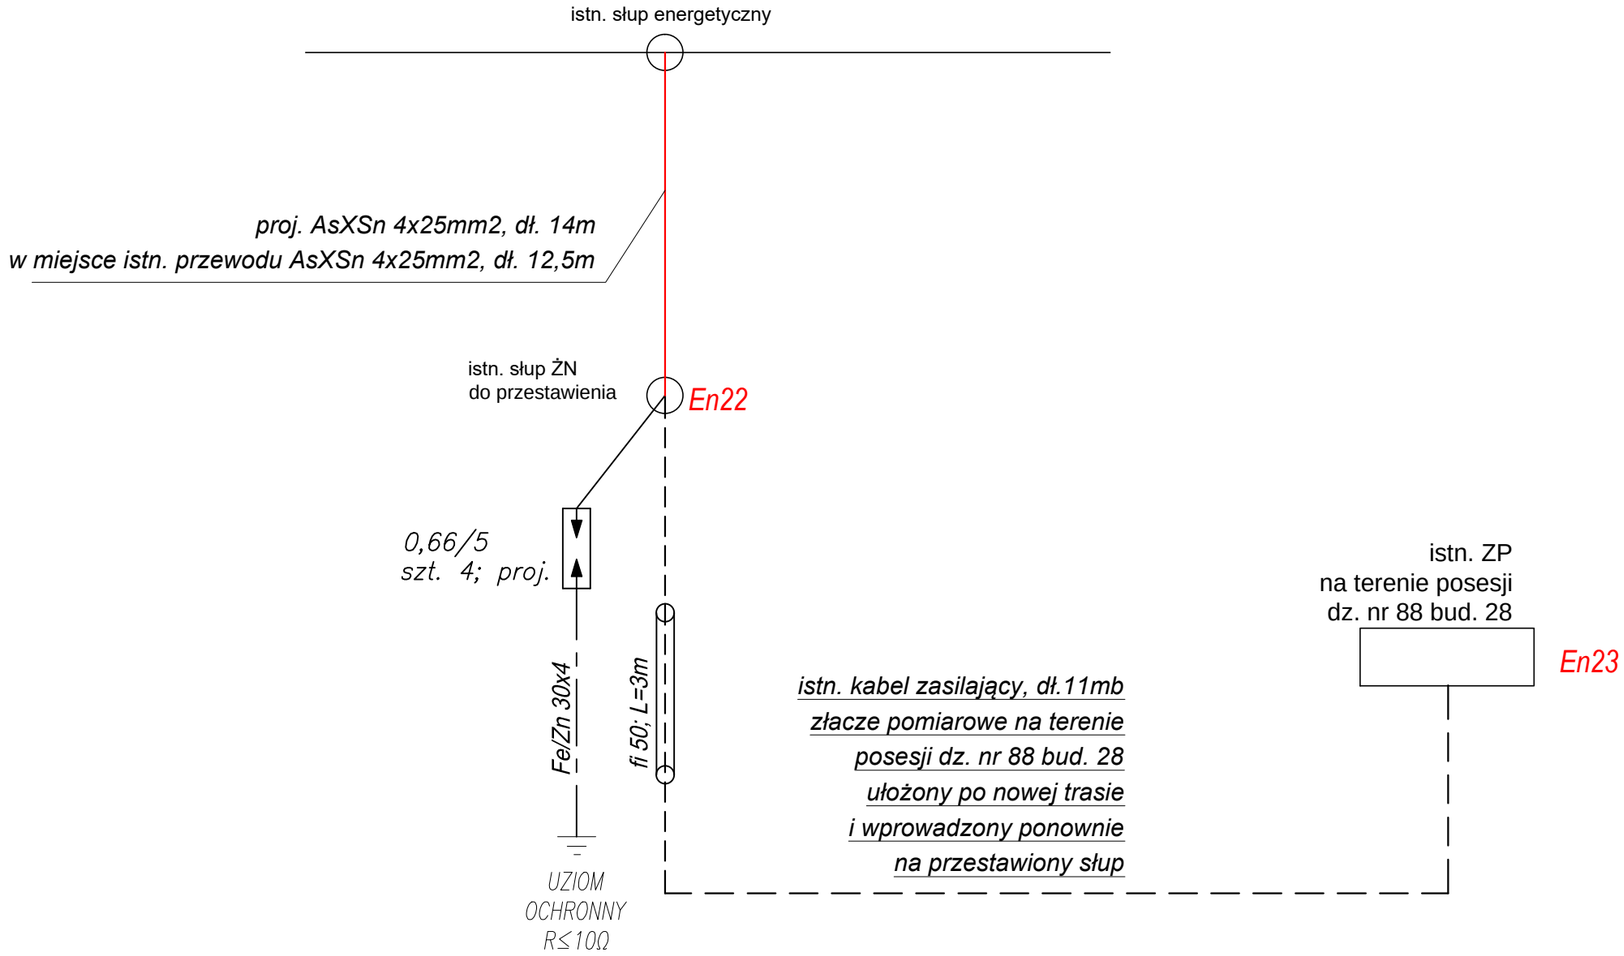

OZNACZENIA

– linia energetyczna 0,4kV – projektowana

– linia energetyczna 0,4kV – istniejąca

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim: SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA wg PN–IEC 60364–4–41
UKŁAD SIECI TN–C

UWAGI

1. Całość robót kablowych wykonac zgodnie z normą N-SEP-E-004 oraz z wymaganiami ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Szczecin.
2. Ochrona o porażeń prądem elektrycznym: po stronie nN -samoczynne wyłączenie zasilania.

Inwestor: **POWIAT GOLENIOWSKI** ul. Dworcowa 1 72-100 Nowogard	Jednostka projektowa: **"Pro-Trans" Consulting** ul. Wiejsk 9 73-110 Stargard tel. 601 622 393
Przedmiot opracowania:	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4133Z ŁOZIENICA - ŻÓŁWIA BŁOĆ, PRZEBUDOWA ODCINKA NIEWIADOWO - ŻÓŁWIA BŁOĆ
Skala:	Nazwa rysunku: SCHEMAT LIKWIDACJI KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ nN 0,4kV
Branża: Elektryczna	Nr rys.: E4
Data: 07.2018	

Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	Leon Zuń	299/Sz/83	
Sprawdzający:	inż. Sławomir Sarosiek	65/64	
Opracowujący:			